



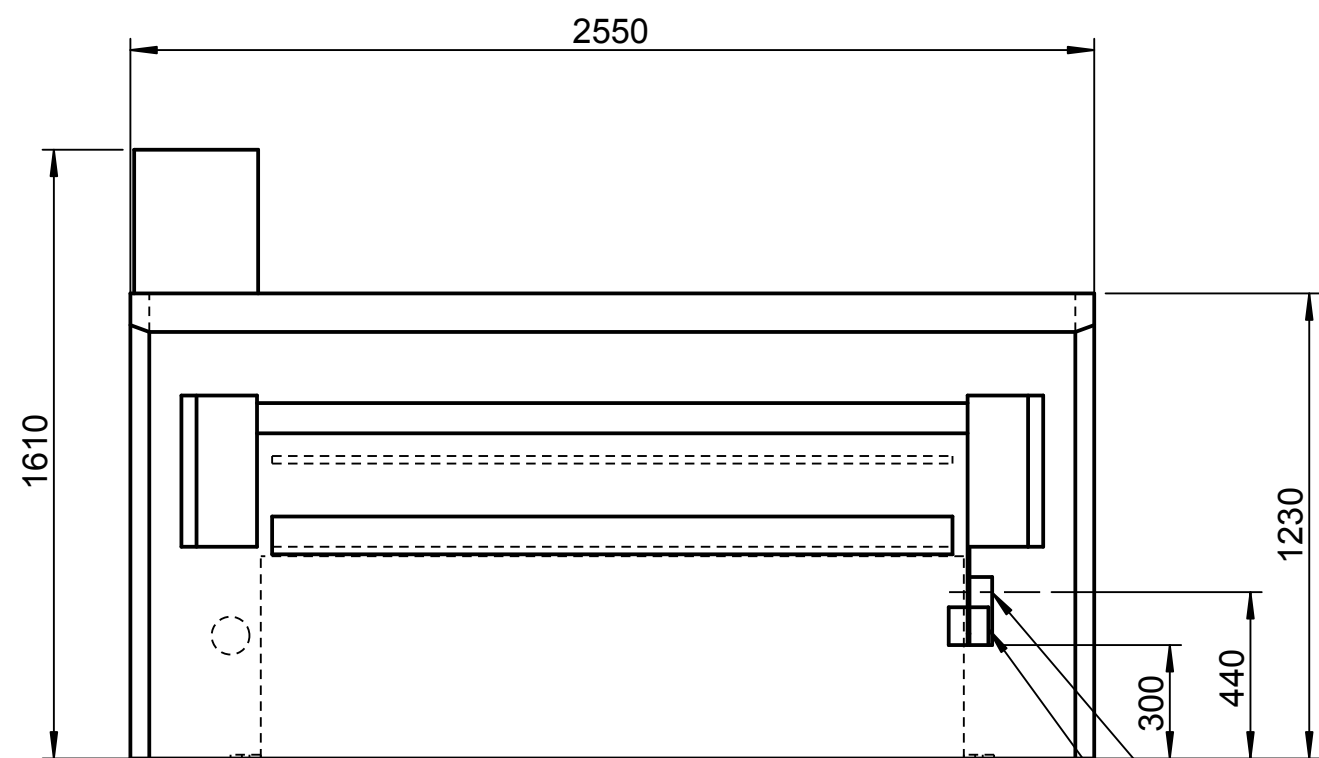


Ablagetisch

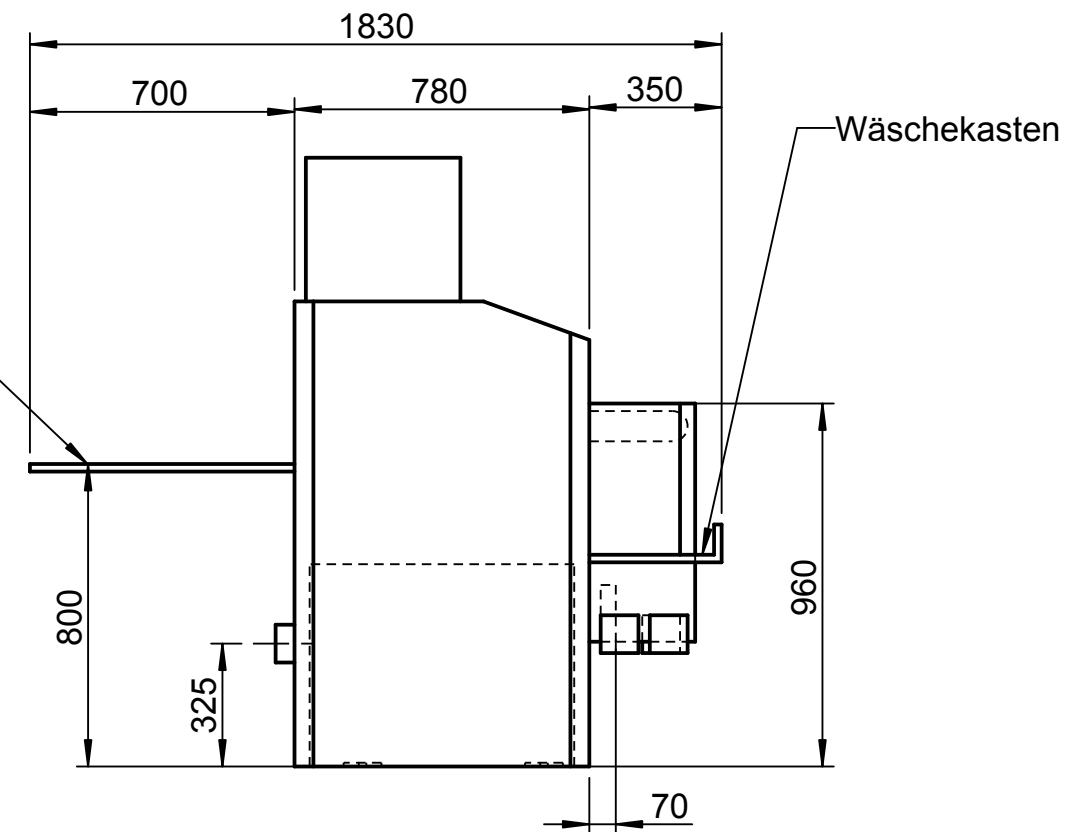


Druckluftanschluss: 1/4" IG; min 6 bar; 20l/min

Abluftstutzen NW100: ca. 960 m³/h
bei 8.5 mbar; ca. 150°C

Elektroanschluss (Heizung)
2 Zlg 3x20A (10,5kW) 3/N/PE 400V/50Hz
(Optional Heizung)
2 Zlg 3x 25A (16,5kW) 3/N/PE 400V/50Hz
Hauptschalter bauseits.
Elektroanschluss (Steuerung / Frequenzumrichter)
1 Zlg 3x20A (1,5kW) 3/N/PE 400V/50Hz Hauptschalter bauseits
Falls RCD erforderlich: Fehlerstromschutzschalter (allstromsensitiv)
Typ B vorgeschrieben

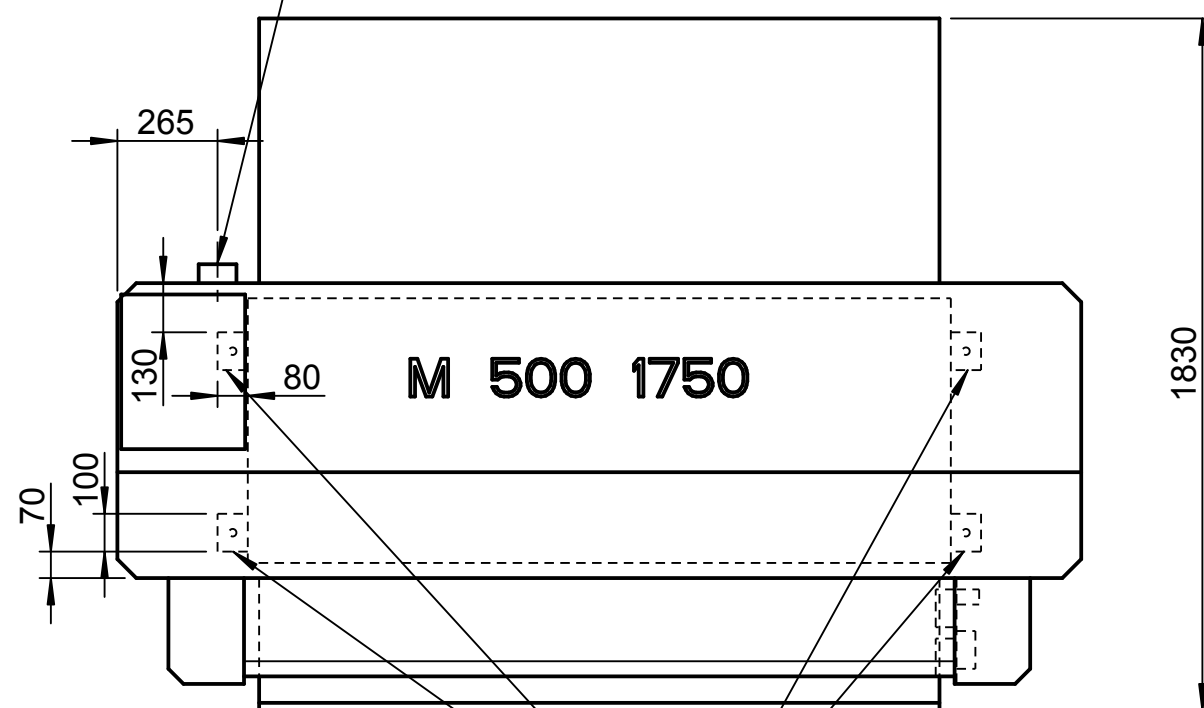

Maschinenfüsse 4 Stk. 100x80

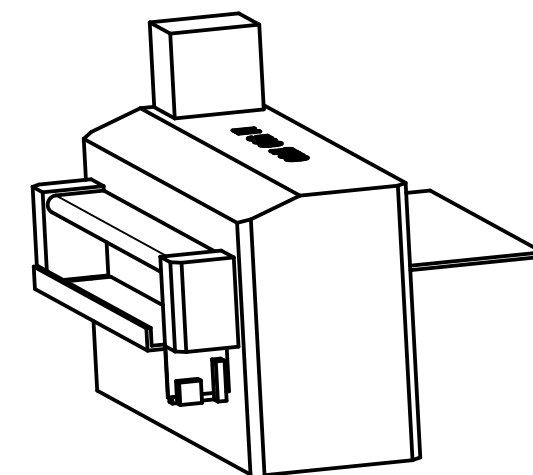

HEPRO
LAUNDRY EQUIPMENT AG
Industriestrasse 28
3210 Kerzers
+41 (0)26 493 61 61
info@hepro.ch
www.hepro.ch

HEPRO
Durchlauf-Muldenmangel
Typ D 500/1750-E

Beheizung: Elektrisch
Technische Änderungen vorbehalten

Plannummer	
Ersetzt Plannummer	
Datum	05.07.2022
Gezeichnet	NR
Format	
Massstab	-